

Exploline

EExII- Blitzleuchte / Strobe Light / Lampe à éclairs antidéflagrante dSLB21

dSLB21



Bestelldaten / Ordering data / Référence à la commande

Nennspannung Rated voltage Tension nominale	Toleranz Tolerance Tolérance	Stromaufnahme Power consumption Consommation	Blitzenergie Flash energy Puissance lumineuse
24 V _{DC}	21-53 V _{DC}	1 A	15 Ws (J)
80 V _{DC}	72-132 V _{DC}	0,25 A	15 Ws (J) *
230 V _{AC} /50 Hz/60 Hz	207-253 V _{AC}	0,2 A	15 Ws (J)
12 V _{DC}	10-14 V _{DC}	0,6 A	5 Ws (J) *
24 V _{DC}	21-53 V _{DC}	0,28 A	5 Ws (J)
80 V _{DC}	72-132 V _{DC}	0,09 A	5 Ws (J) *
115 V _{AC} /50 Hz/60 Hz	103-127 V _{AC}	0,135 A	5 Ws (J) *
230 V _{AC} /50 Hz/60 Hz	207-253 V _{AC}	0,130 A	5 Ws (J)

* Varianten nur auf Anfrage lieferbar / Versions available on request only / Autres modèles uniquement sur demande

- Robuster optischer Signallegeber für den Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und 2
- Zündschutzart II 2 G EEx de IIC T6
- Schutzklass II
- Schutzart IP 66
- Lichtstarke Blitzröhre
- Kunststoffgehäuse

- Robust optical signalling device for use in explosive gas atmospheres, zones 1 and 2
- Explosion category II 2 G EEx de IIC T6
- Insulation class II
- Protection category IP 66
- High performance strobe
- Plastic housing

- Avertisseur optique robuste pour l'utilisation dans les zones à risques d'explosion de gaz des zones 1 et 2
- Mode de Protection anti-déflagrant II 2 G EEx de IIC T6
- Classe d'isolation II
- Indice de protection IP 66
- Très grande puissance lumineuse
- Boîtier en plastique

Anwendung

In explosionsgefährdeten Umgebungen ist es häufig erforderlich, optische Signale zum Warnen und Melden einzusetzen. Die EExII-Blitzleuchte dSLB21 bietet diese Signalisierungsmöglichkeiten. Sie ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Die Blitzleuchte dSLB21 wird durch Einschalten der Versorgungsspannung aktiviert und ist in verschiedenen Betriebsspannungsausführungen, mit unterschiedlicher Blitzenergie und verschiedenen Signalfarben erhältlich. Das stabile Vollkunststoffgehäuse ist in der Schutzart IP66 ausgeführt und kann in Räumen oder im Freien verwendet werden. Die Zündschutzart II 2 G EEx de IIC T6 erlaubt dabei den Einsatz des Signalerätes in Ex-Bereichen der Zonen 1 und 2.

Application

Hazardous areas often require the use of optical signals for warning or information purposes. The EExII strobe light dSLB21 offers both of these signalling features. It is designed for continuous operation. If the supply voltage is turned on, the Strobe Light dSLB21 is activated. The device is available in several versions with various levels of operating voltage and flash energy, and various signalling colours. The stable, all-plastic housing is made to protection category IP66 degree of protection and may be used indoors or outdoors. The II 2 G EEx de IIC T6 explosion category class enables the use of the signalling device in hazardous areas, zones 1 and 2.

Application

Dans des zones à risques d'explosion l'utilisation des signaux optiques d'avertissement et de signalisation sont souvent obligatoires. La lampe à éclairs antidéflagrante dSLB21 offre ces possibilités de signalisation. Elle est conçue pour un fonctionnement permanent. La lampe à éclairs dSLB21 est activée en appliquant la tension d'alimentation. Plusieurs modèles de différentes tensions d'alimentation avec différentes puissances lumineuses en différentes couleurs d'optique sont disponibles. Le boîtier robuste en plastique est construit conformément à l'indice de protection IP66 et peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur. Cet avertisseur agréée II 2 G EEx de IIC T6 convient aux atmosphères explosives des zones 1 et 2.

Aufbau

Der Explosionsschutz wird durch den druckfesten Einbauraum und den Anschlussraum in der Zündschutzart "erhöhte Sicherheit" gewährleistet. Das Oberteil des druckfesten Raumes, der die Blitzelektronik mit angebauter Blitzröhre aufnimmt, wird durch eine klare Makrolonkalotte gebildet. Die Farbgebung des Lichtes erfolgt durch eine farbige Innenkalotte. Das Gehäuse ist vollständig aus Kunststoff gefertigt. Hierdurch wird zum einen der Korrosionsschutz gewährleistet, zum anderen die Berührungsschutzklasse II realisiert. Ein Potentialausgleichsleiter ist nicht erforderlich. Alle äußeren Befestigungsteile sind aus nichtrostenden Werkstoffen hergestellt.

Recycling

Die Komplettentsorgung der Geräte erfolgt über den Elektronikabfall. Bei Demontage des Gerätes sind die Komponenten Kunststoffe, Metalle und Elektronik separat zu entsorgen.

Montage

Die Blitzleuchte ist für Wand- und Deckenmontage geeignet. Die Anbaumaße sind dem Maßbild (siehe Seite 5) zu entnehmen. Befestigungselemente (z.B. Dübel, Schrauben usw.) und Untergrund müssen das Gewicht des Gerätes (ca. 3,5 kg) tragen können. Die im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung (einschl. Montagematerial) wird, wie in Bild 2 (siehe Seite 5) dargestellt, montiert. Dabei ist zu beachten, dass die Nasen des Sicherungsbleches in die Aushebungen des Wandhalters greifen können.

Anschließen des Gerätes

Das Anschließen des Gerätes darf nur durch unterwiesenes Fachpersonal erfolgen. Es sind die Vorschriften und Hinweise des jeweiligen Landes, die Anschluss- und Einstellvorschriften und die Vorschriften zum Anschalten an das Versorgungsnetz zu beachten. Der Netzzanschluss wird an Klemme 1 und 4 angeschlossen. Die Verbindung zu weiteren Geräten erfolgt an Klemme 2 und 3 (siehe Bild 1).

Hinweis

Reparaturen an dem Gerät dürfen nur mit Originalersatzteilen durchgeführt werden. Die Verwendung abweichender Ersatzteile kann zu Sach- und/oder Personenschäden führen.

Construction

The flame-proof enclosure and the "increased safety" type of protection of the terminal room guarantee hazardous area protection. The upper part of the flame-proof enclosure, which contains the flash electronic and the mounted flash tube, consists of a transparent Makrolon-dome. An inner cap lends colour to the light. The housing consists completely of plastic. Thus the device is protected against corrosion, and fulfills the requirements of insulation class II.

An equipotential bonding is not required. All outer fastening parts are manufactured in non-corrosive materials.

Recycling

The devices may be completely recycled as electronic waste. Upon disassembling the devices, the plastic, metal and electronics components must be disposed of separately.

Mounting

The strobe light may be mounted on walls and in the ceiling. For mounting dimensions, please see the dimension illustration (on page 5). Fastening items (e.g. dowels, screws etc.) and surface must be able to carry the weight of the device (approx. 3.5 kg). Mount the wall bracket (including mounting material) delivered with the device as shown on fig. 2 (see page 5). Make sure the catches of the safety plate fit in the openings in the wall bracket.

Connecting the devices

Only trained and qualified technicians may connect the device. Follow the rules and regulations of the country in question governing the connection of electrical devices to power systems.

The mains are connected at terminals 1 and 4. Further units are connected at terminals 2 and 3 (see fig. 1).

Note

The device may only be repaired using original spare parts. The use of spare parts other than the original may damage property and/or injure persons.

Construction

La protection antidéflagrante est garantie par le compartiment de montage antidéflagrant et le compartiment de jonction en « sécurité augmentée ». La partie supérieure du compartiment antidéflagrant, où sont logés l'électronique optique et le tube éclair, consiste en une calotte en makrolon transparent. La couleur d'optique est déterminée par la calotte intérieure en couleur. Du fait de la protection contre la corrosion et de la classe d'isolation II, le boîtier entier est construit en plastique. Un raccordement d'équilibrage de potentiel est inutile. Toutes les pièces de fixation sont fabriquées en matière résistant à la corrosion.

Recyclage

Pour la dépollution complète des appareils utiliser des conteneurs pour déchets électroniques. En cas de démontage de l'appareil séparer les déchets plastiques, métalliques et électroniques.

Montage

La lampe à éclairs est conçue pour le montage mural et la suspension au plafond. Pour les dimensions se reporter à la page 5, fig. « Dimensions ». Les pièces de fixation (par ex. goujons, vis etc.) et la surface doivent posséder une structure permettant de recevoir en toute sécurité le poids de l'appareil qui est d'environ 3,5 kg. Pour le montage du support mural inclus dans la fourniture (y compris le matériel de montage) se reporter à la page 5, figure 2. Il faut veiller à ce que les ergots du frein en tôle puissent engrener dans les entailles du support mural.

Raccordement d'appareil

Le raccordement de l'appareil ne doivent être réalisés que par un professionnel qualifié. Il est obligatoire d'observer les prescriptions et indications des pays respectifs, les prescriptions concernant le raccordement ainsi que les prescriptions concernant le raccordement au réseau d'alimentation. Raccorder la connexion de réseau aux bornes 1 et 4. Pour le raccordement d'autres appareils utiliser les bornes 2 et 3 (voir fig. 1).

Nota


En cas de réparations il est obligatoire d'utiliser des pièces d'origine. L'utilisation des pièces d'autres origines peuvent engendrer des dommages matériels et/ou corporels pour l'utilisateur.

Bei dem Auswechseln einer defekten Blitzröhre oder Blitzplatine gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor:

- Gerät spannungsfrei schalten.
- Vorgeschriebene Wartezeit zum Öffnen des Gerätes beachten
- Gerät öffnen
- Innenkalotte entfernen.
(Hierzu Lösen der Schraube wie im nebenstehenden Bild dargestellt)
- Leiterplatte ausbauen.
- Blitzröhre oder Blitzplatine austauschen.
- Innenkalotte montieren.
- Gerät schließen.
Hierbei auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

To replace a defective flash tube or flash circuit board, please proceed as follows:

- Disconnect power.
- Note the mandatory waiting time before opening the unit.
- Open the unit.
- Remove the inner cap.
(Do this by loosening the screw as shown in the illustration)
- Remove circuit board.
- Replace flash tube or flash circuit board.
- Mount inner cap.
- Close the device.
Make sure the seal is correctly in place.



Befestigungsschraube für Innenkalotte / Fastening screw for inner cap / Vis de fixation de la calotte intérieure

Le remplacement d'un tube éclair ou d'une platine éclair défectueux s'effectue de la façon suivante :

- Mettre l'appareil hors tension.
- Respecter le temps d'attente prescrit pour l'ouverture de l'appareil.
- Ouvrir l'appareil.
- Oter la calotte intérieure (pour desserrer la vis se reporter à la figure ci-contre).
- Démonter la plaque à circuit imprimé.
- Remplacer le tube éclair ou la platine éclair.
- Monter la calotte intérieur
- Fermer l'appareil.
Veiller à la position correcte du joint d'étanchéité.

Technische Daten

Gehäuse	glasfaserverstärktes Polyester
Gehäusefarbe (Oberflächenwiderstand)	Grau oder schwarz bei elektrostatisch leitfähigen Gehäusen ($R \leq 10^9 \Omega$) Wahlweise schwarz oder blau oder gelb bei nichtleitenden Gehäusen ($R \geq 10^9 \Omega$)
Kalotte	Polycarbonat
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 66 (gemäß IEC 529/EN 60529)
Gewinde für Kabeleinführung	1x M20 x 1,5 und 1x Verschlussstopfen M20 x 1,5
Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Lagertemperatur	-20°C bis +80°C
Betriebsart	Dauerbetrieb
Betriebsgebrauchslage	beliebig durch drehbare Bügelmontage
Betriebsbedingungen	in Räumen oder im Freien
Anschlussklemmen, max. Anschlußquerschnitt	1,5 mm ² feindrähtig 2,5 mm ² eindrähtig
Blitzenergie	15 Ws, 5 Ws (je nach Ausführung)
Zündschutzart	II 2 G EEx de IIC T6
Abmessungen	ca. 274 x ø 200 mm (ohne Befestigungsbügel)
Gewicht	ca. 3,5 kg
EG-Baumusterprüfbescheinigung	PTB 02 ATEX 1008

Technical data

Housing	Fibre-reinforced polyester
Housing colour (surface resistance)	Gray or black for electrostatically conductive housings ($R \leq 10^{\circ}\Omega$) Optional black or blue or yellow for non-conductive housings ($R \geq 10^{\circ}\Omega$)
Dome	Polycarbonate
Insulation class	II
Protection category	IP 66 (according to IEC 529/EN 60529)
Threads for cable glands	1x M20 x 1.5 and 1x blind plug M20 x 1.5
Operating temperature	-20°C to +40°C
Storage temperature	-20°C to +80°C
Operation mode	Continuous operation
Operating position	Any position, due to mounting on rotating bracket
Operating conditions	Indoors or outdoors
Screw terminals, max. conductor cross section	1.5 mm ² stranded conductor 2.5 mm ² solid conductor
Flash energy	15 Ws, 5 Ws (depending on actual version)
Explosion class	II 2 G EEx d IIC T6
Dimensions	Approx. 274 x ø 200 mm (without bracket)
Weight	Approx. 3.5 kg
EC-type-examination certificate	PTB 02 ATEX 1008

Données techniques

Boîtier	polyester renforcé à la fibre de verre
Couleur du boîtier (Résistance superficielle)	gris ou noir, boîtier conducteur électrostatique ($R \leq 10^{\circ}\Omega$), noir ou bleu ou jaune au choix, boîtier non-conducteur ($R \geq 10^{\circ}\Omega$)
Calotte	polycarbonate
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP 66 (selon IEC529/EN 60529)
Entrée de câble	1x M20 x 1,5 et 1x bouchon d'obturation M20 x 1,5
Température d'utilisation	-20°C à +40°C
Température de stockage	-20°C à +80°C
Mode de fonctionnement	fonctionnement permanent
Position d'utilisation	toutes positions, dû au support rotatif
Conditions d'utilisation	à l'intérieur et à l'extérieur
Bornes de raccordement, Section de raccordement max.	1,5 mm ² fils minces 2,5 mm ² unifilaire
Puissance lumineuse	15 J, 5 J (dépendant du modèle)
Protection antidiéflagrant	II 2 G EEx d IIC T6
Dimensions	environ 274 x ø 200 mm (sans support de fixation)
Poids	3,5 kg env.
Attestation examen CE de type	PTB 02 ATEX 1008

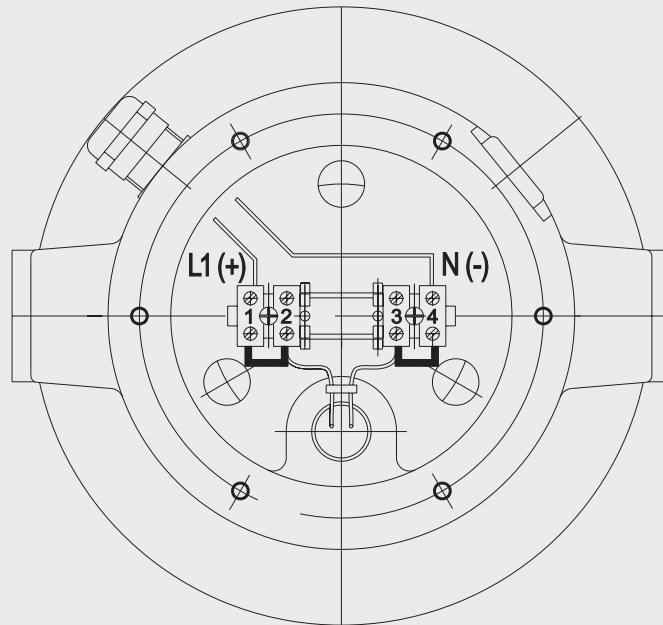


Bild 1 / Fig. 1

**Montage Wandhalterung /
Wall mounting bracket / Montage support mural**


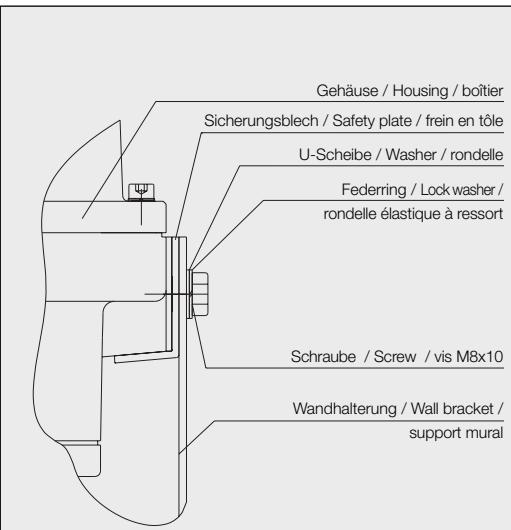


Bild 2 / Fig. 2

**Maßbild /
Dimensions / Dimensions**

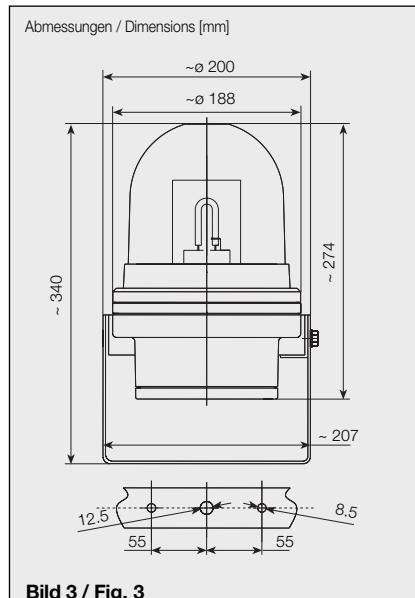

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EC - DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt auf das sich diese Erklärung bezieht mit den/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

Herewith we declare bearing sole responsibility that the product referred in this declaration is in conformity with the following standards or normative documents and regulations of the directive:

Nous déclarons de notre seule responsabilité que le produit auquel se rapporte la présente déclaration est conforme aux normes ou documents normatifs suivants:

Bezeichnung des Erzeugnisses Name of produce <i>Titre Produit</i>	Blitzleuchte Strobe Light <i>Lampe à éclairs artificielles</i>
--	---

Geräte- oder Typenbezeichnung Equipment type or mark of equipment <i>Identification du produit</i>	dSLB21
---	---------------

Bestimmung der Richtlinie Provisions of the directive <i>Désignation de la directive</i>	Nr. und Ausgabedatum der Norm(en) No. and date of issue of the standard(s) <i>No. et date d'émission de la/des norme(s)</i>
94/9/EG: Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen 94/9/EC: Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres 94/9/CE: Appareils et système de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosives	EN 50014:1997+A1+A2 EN 50018:2000 EN 50019:2000
EG Baumusterprüfungsberechtigung EC-type-examination certificate <i>Autorisation examen CE de type</i>	PTB 02 ATEX 1008
Benannte Stelle für die Bescheinigung Notified body of the certificate <i>Organisme notifié la attestation</i>	Physikalisch Technische Bundesanstalt D-38116 Braunschweig
Benannte Stelle für die Überwachung Notified body of inspection <i>Organisme notifié des contrôle</i>	DMT GmbH, D-Postfach 130101 D - 45291 ESSEN
Kennnummer/Inspection number / Numéro	0158

Hersteller / Anschrift Manufacturer / Factory address <i>Fabricante / Dirección</i>	FHF Funke + Huster Fernsig GmbH Eintrachtstr. 95 D - 42551 Velbert
--	--

Geschäftsführer:
Managing director:
Direction / Gérant:

Dr. Opitz, Hans-Peter

.....
(Name, prénom)

Velbert
.....
(Ort / place / lieu)

6.3.02
(Datum / date)

.....
(Unterschrift / signature)

Benutzerinformation	User information	Informations à l'utilisateur
<p>Bei diesem Betriebsmittel handelt es sich um ein explosionsgeschützt ausgeführtes Gerät für den Betrieb innerhalb explosionsfähiger Atmosphäre der Gruppe II und den Zonen 1 und 2.</p>	<p>This Strobe light is an explosion-proof device and is designed for use in hazardous areas in group II and zones 1 and 2.</p>	<p>Ce dispositif est un appareil antidiéflagrant destiné à être utilisé dans les atmosphères à risque d'explosion du groupe II et des zones 1 et 2.</p>
<p>Nachstehende Warn- und Sicherheitshinweise sind besonders zu beachten:</p>	<p>Please note the following warnings and security information:</p>	<p>Les consignes d'avertissement et de sécurité suivantes doivent être particulièrement prises en considération :</p>
<p>1. Der Anschluss und die Installation des Gerätes haben unter Beachtung der angegebenen Zündschutzart gemäß den vorgeschriebenen Errichtungsvorschriften von einem unterwiesenen Fachmann zu erfolgen.</p>	<p>1. Only a trained and skilled technical specialist may connect and mount the device, while taking into consideration the given protection class and following the installation regulations.</p>	<p>1. Le raccordement et l'installation de l'appareil doivent être réalisés en respectant le mode de protection incendie indiqué et conformément aux directives d'installation prescrites par un professionnel autorisé.</p>
<p>2. Dieses Gerät ist in Schutzklasse II aufgebaut und darf nur an der vorgeschriebenen Spannung angeschlossen und betrieben werden. Die Polaritätsangaben sind zu beachten.</p>	<p>2. This apparatus is a Insulation Class II device and may only be connected to and operated at the voltage it was designed for. Please pay attention to the polarity information.</p>	<p>2. Cet appareil est construit conformément à la classe d'isolation II et ne peut être raccordé à et utilisé qu'avec la tension prescrite. Il faut respecter les indications de polarité.</p>
<p>3. Es ist darauf zu achten, dass das Gehäuse nicht beschädigt wird.</p>	<p>3. Take care not to damage the housing.</p>	<p>3. Il faut veiller à ce que le boîtier ne soit pas endommagé.</p>
<p>4. Bei Betrieb des Gerätes in gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.</p>	<p>4. While operating the device in business or industry facilities, the legally or otherwise required precautions against accidents resulting from the use of electrical systems and devices must be taken.</p>	<p>4. En cas d'utilisation de l'appareil dans des installations commerciales ou industrielles il est obligatoire d'observer les directives de prévention des accidents des associations professionnelles commerciales ou industrielles concernant les installations et les dispositifs électriques.</p>
<p>5. Das Betriebsmittel darf nur unter den angegebenen Umgebungsbedingungen betrieben werden. Widrige Umgebungsbedingungen können zur Beschädigung des Gerätes führen und damit zu einer evtl. Gefahr für das Leben des Benutzers. Solche widrigen Umgebungsbedingungen können sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zu hohe Luftfeuchtigkeit (>75% rel., kondensierend) • Nässe, Stäube (Schutzzart beachten) • brennbare Gase, Dämpfe, Lösungsmittel, die nicht durch die Zündschutzart des Gerätes abgedeckt sind • zu hohe Umgebungstemperatur (>+40°C) • zu niedrige Umgebungstemperaturen (<-20°C) 	<p>5. The device may be operated solely under the stated ambient conditions.</p> <p>Adverse ambient conditions may lead to the device being damaged, thus representing a risk to the user's life. Such adverse conditions may be:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Too high air moisture (>75% rel., condensing) • Moisture, dust (pay attention to the protection category) • Combustible gases, vapours, solvents not covered by the explosion category of the apparatus • Too high ambient temperatures (>+40°C) • Too low ambient temperatures (<-20°C) 	<p>5. L'appareil ne peut être utilisé que sous les conditions environnementales indiquées. Des conditions environnementales défavorables peuvent provoquer une détérioration de l'appareil et, en conséquence, un éventuel danger pour la vie de l'utilisateur. De telles conditions environnementales défavorables peuvent être les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humidité de l'air trop élevée (>75% d'humidité relative, condensation) • Humidité, poussières (tenir compte à l'indice de protection) • Gaz inflammables, fumées, solvants qui ne sont pas couverts par le mode de protection antidiéflagrant de l'appareil • Températures environnementales trop élevées (>+40°C) • Températures environnementales trop basses (<-20°C)
<p>6. Der für das Gerät angegebene Umgebungstemperaturbereich darf während des Betriebes weder unter- noch überschritten werden.</p>	<p>6. The ambient temperature may neither exceed nor fall below the ambient temperature range given for the device.</p>	<p>6. La plage de températures environnementales indiquée pour l'appareil ne doit pas être dépassée pendant l'utilisation, ni dans un sens ni dans l'autre.</p>
<p>7. Die vorgeschriebene Betriebsgebrauchsliste des Gerätes ist zu berücksichtigen.</p>	<p>7. Please pay attention to the required operating position of the device.</p>	<p>7. Il faut prendre en considération la position d'utilisation prescrite de l'appareil.</p>
<p>8. Vorgeschriebene Betriebsarten sind einzuhalten.</p>	<p>8. The required modes of operation must be observed.</p>	<p>8. Il faut observer les modes de fonctionnement préconisés de l'appareil.</p>
<p>9. Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller selbst oder von einer vom Hersteller beauftragten Person</p>	<p>9. Repairs may be carried out by the manufacturer or by a person appointed by the manufacturer</p>	<p>9. Les réparations ne doivent être réalisées que par le constructeur lui-même ou par une personne</p>

<p>bei Durchführung einer erneuten Stückprüfung für das Gerät durchgeführt werden.</p>	<p>followed by a renewed product conformity inspection.</p>	<p>mandatée par le constructeur en effectuant un nouvel essai individuel de l'appareil.</p>
<p>10. Wartungsarbeiten im druckfesten Raum des Gerätes dürfen nur vom Hersteller selbst oder von autorisiertem Fachpersonal nach einer vom Hersteller besonders dafür herausgegebenen Anweisung durchgeführt werden. Müssen Wartungsarbeiten im explosionsgefährdetem Bereich vorgenommen werden, muss dazu das erforderliche Öffnen und Schließen des druckfesten Raumes wie folgt durchgeführt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerät spannungsfrei schalten. • Vorgeschriebene Wartezeit bis zum Öffnen gemäß Gerätelaufschrift einhalten. • 8 Innensechskant-Befestigungsschrauben des Gehäuseoberteils lösen. • Gehäuseoberteil entfernen. • Wartungsarbeiten am geöffneten Gerät vornehmen. • Nach Abschluss der Arbeiten ist das Oberteil wieder auf das Gehäuseunterteil aufzusetzen. Es ist darauf zu achten, dass sich zwischen den beiden Gehäuseteilen keine Schmutzpartikel befinden und das Gehäuseoberteil vollflächig auf dem Gehäuseunterteil aufliegt. Alle Befestigungsschrauben sind kreuzweise, in mehreren Schraubvorgängen, gleichmäßig festzuziehen. 	<p>10. Maintenances in the flame-proof enclosure of the device must be made according to instructions especially issued by the manufacturer, and may be carried through by the manufacturer or authorized technical specialists only. If maintenances must be carried through in hazardous areas, the flame-proof enclosure must be opened and closed as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disconnect power. • Observe the mandatory waiting time before opening the unit (see sign on unit). • Loosen the 8 hexagon socket fastening screws of the upper part of the housing. • Remove the upper part of the housing. • Perform the maintenance while the device is open. • When the work is done, put the upper part of the housing back on the lower part again. Make sure that there are no dust particles between the two parts of the housing, and that the upper part of the housing rests completely on the lower part. All fastening screws must be tightened evenly and crosswise, in several bouts. 	<p>10. Les travaux de maintenance dans le compartiment antidiéflagrant de l'appareil ne doivent être réalisées que par le constructeur lui-même ou par un personnel qualifié autorisé conformément à une directive donnée spécialement à cet effet par le constructeur. S'il faut effectuer des travaux de maintenance dans une atmosphère explosive, l'ouverture et la fermeture nécessaires du compartiment antidiéflagrant doivent être réalisées de la façon suivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre l'appareil hors tension. • Respecter le temps d'attente prescrit pour l'ouverture conformément aux indications sur l'appareil. • Desserrez les 8 vis de fixation (vis à tête six pans creux) de la partie supérieure du boîtier. • Retirer la partie supérieure du boîtier. • Effectuer les travaux de réglage ou de maintenance sur l'appareil ouvert. • Après avoir effectués les travaux poser la partie supérieure sur le boîtier. Il faut veiller à ce qu'il ne se trouve la moindre impureté entre les deux parties du boîtier et que la partie supérieure porte exactement sur la partie inférieure du boîtier. Serrer les vis de fixation tour à tour et régulièrement. Répéter le processus plusieurs fois jusqu'à ce que toutes les vis soient bien serrées.
<p>11. Reinigungsarbeiten an dem Gerät dürfen nur mit einem feuchten Tuch erfolgen, um elektrostatische Aufladungen zu vermeiden.</p>	<p>11. In order to avoid electrostatic charging, clean the device with a moist cloth only.</p>	<p>11. Essuyer l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon humide afin d'éviter des charges électrostatiques.</p>
<p>12. Es dürfen nur baugleiche ATEX zugelassene Kabeleinführungen und Verschlussstopfen verwendet werden, die folgende Merkmale aufweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebstemperatur -20°C bis +40°C • IP 66 • Werkstoff: Kunststoff 	<p>12. Use only identical ATEX-approved cable glands and blind plugs with the following characteristics:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operating temperature -20°C to +40°C • IP 66 • Material: plastic 	<p>12. Seuls les entrées de câble et les bouchons d'obturation de construction identique agréés ATEX doivent être utilisés et disposer des caractéristiques suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plage de température d'utilisation: -20°C à +40°C • IP 66 • Matériel: plastique
<p>13. Bei Anschluss oder beim Abklemmen von Leitungen im Anschlussraum (erhöhte Sicherheit) müssen das Gerät und die Leitungen spannungsfrei geschaltet sein.</p>	<p>13. Make sure the device and the wiring are disconnected from the power supply upon connecting or disconnecting the wires in the terminal room "increased safety".</p>	<p>13. Lors du raccordement ou du débranchement des câbles dans le compartiment en « sécurité augmentée », l'appareil et les câbles doivent être mis hors tension.</p>
<p>Bei Nichtbeachtung der vorgenannten Punkte ist der Explosionsschutz des Gerätes nicht mehr gegeben. Das Gerät stellt dann eine Gefahr für das Leben des Betreibers dar und kann die Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre verursachen.</p>	<p>In case of disregard of the above, the apparatus can no longer be safely operated in hazardous areas and the explosion protection is no longer guaranteed. In this case, the apparatus represents a danger to the lives of personnel and may cause the ignition of a hazardous atmosphere.</p>	<p>En cas de non respect des points précédents, le mode de protection de l'appareil contre l'explosion n'est plus garantie. L'appareil présente alors un danger pour la vie de l'utilisateur et peut provoquer la mise à feu d'une atmosphère explosive.</p>

FHF Funke + Huster Fernsig GmbH

Eintrachtstrasse 95 Phone +49/2051/270-0 http://www.fhf.de
D-42551 Velbert Fax +49/2051/270-377 e-mail: info@fhf.de

Änderungen vorbehalten
Subject to change without notice
Sous réserve de modifications